


28 Tables 10 people  
 14 posters double faces  
 14 Booth 8'x10'

FONTAINE A

FONTAINE B

FONTAINE C

FONTAINE D

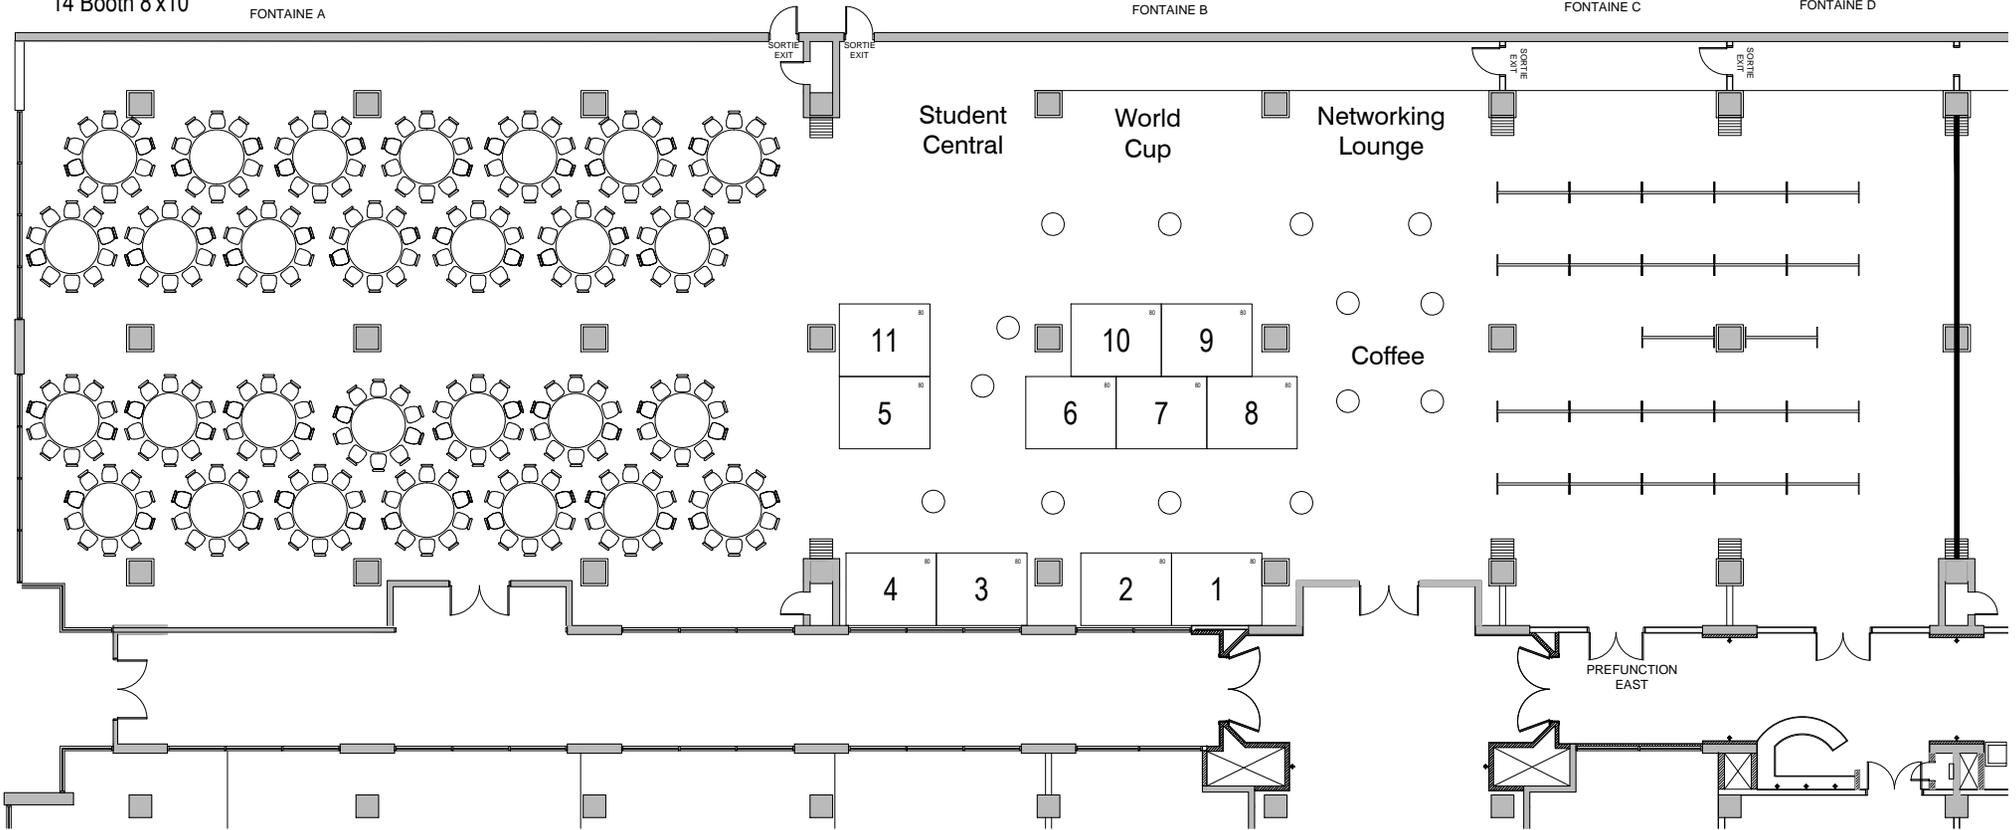

Hauteur maximale / Maximum height : 8'

Colonnes / Columns : 40" x 40"

Distance entre colonnes/Distance between columns : 22'

measurements of door to Fontaine B (to overhang): 82" w x 92.5" h

measurements of door to Fontaine A (to overhang): 80" w x 86 3/4" h

COPYRIGHT © 2016 GES

Tout droit réservé. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, placée dans une banque de données, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen possible : électronique, physique, les photographies, enregistrement, ou autre, sans l'autorisation écrite de GES spécialiste mondial de l'événement.

Tous les moyens ont été pris afin d'assurer l'exactitude de toutes les informations qui contiennent ce plan. Cependant, aucune garantie, à la fois explicite et implicite, est donnée concernant le plan d'architecture. Si le placement des colonnes, services, entreposage, ou autres éléments architecturaux, est à considérer dans une construction ou une utilisation lors d'une exposition, l'unique responsabilité de l'inspection physique de l'emplacement de ces éléments revient au promoteur.

## Évènement : World Congress of Ultrasound in Medical Education (WCUME 2017)

Date : October 12-15, 2017

Lieu : Hotel Bonaventure Montréal

Salle : Fontaine ABCD

Directeur de compte : Leila Menseur

No. de téléphone : 514.861.9694 # 18

Dessiné par : Dufresne, Isabelle

Dossier : 2017-06-28\_WCUME 2017.dwg

Début du projet : 26 janvier 2017

Revision : 28 juin 2017

